


Zmiana harmonogramu procesu Market Coupling


Sylwester Biało
Dyrektor Działu Rynku Towarowego

Komitet Rynku Energii Elektrycznej
Warszawa, 6 kwietnia 2016

Proces MC – bieżący harmonogram notowań

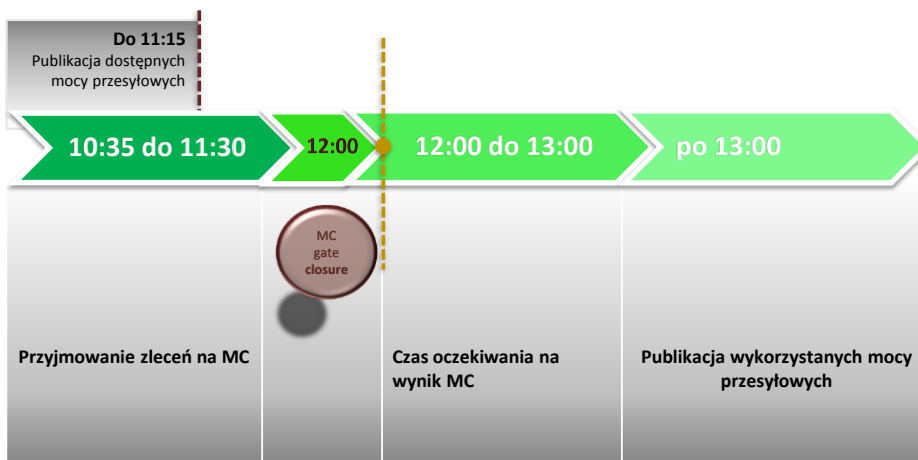

Zmiana harmonogramu procesu MC

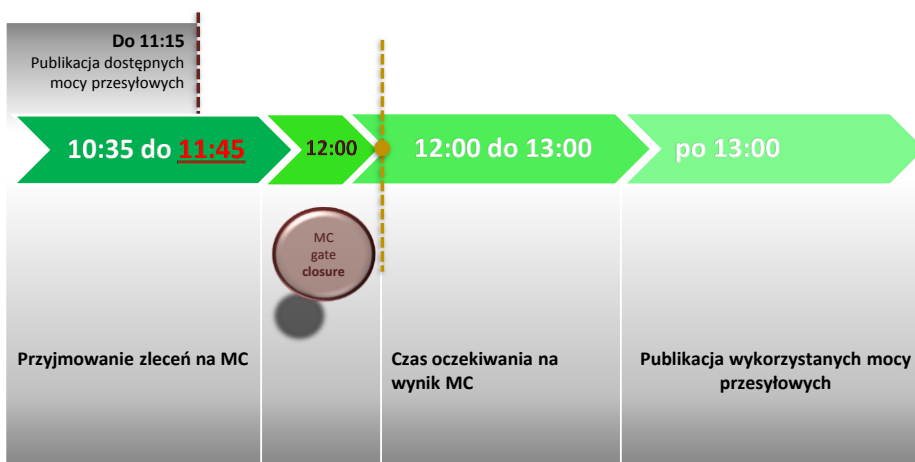


MC na połączeniu ze Szwecją i Litwą Publikacja dostępnych mocy przesyłowych



	Eksport				Import		
	PL-PLA	PL-SE4	PL-LT		PLA-PL	SE-PL	LT-PL
00 - 01	1100	600	500	00 - 01	1100	600	500
01 - 02	1100	600	500	01 - 02	1100	600	500
02 - 03	1100	600	500	02 - 03	1100	600	500
03 - 04	1100	600	500	03 - 04	1100	600	500
04 - 05	1100	600	500	04 - 05	1100	600	500
05 - 06	1100	600	500	05 - 06	1100	600	500
06 - 07	1100	600	500	06 - 07	1100	600	500
07 - 08	1100	600	500	07 - 08	1100	600	500
08 - 09	1100	600	500	08 - 09	1100	600	500
09 - 10	1100	600	500	09 - 10	1100	600	500
10 - 11	1100	600	500	10 - 11	1100	600	500
11 - 12	1100	600	500	11 - 12	1100	600	500
12 - 13	1100	600	500	12 - 13	1100	600	500
13 - 14	1100	600	500	13 - 14	1100	600	500
14 - 15	1100	600	500	14 - 15	1100	600	500
15 - 16	1100	600	500	15 - 16	1100	600	500
16 - 17	1100	600	500	16 - 17	1100	600	500
17 - 18	1100	600	500	17 - 18	1100	600	500
18 - 19	1100	600	500	18 - 19	1100	600	500
19 - 20	1100	600	500	19 - 20	1100	600	500
20 - 21	1100	600	500	20 - 21	1100	600	500
21 - 22	1100	600	500	21 - 22	1100	600	500
22 - 23	1100	600	500	22 - 23	1100	600	500
23 - 24	1100	600	500	23 - 24	1100	600	500
Min	1100	600	500	Min	1100	600	500
Max	1100	600	500	Max	1100	600	500
Sum	26400	14400	12000	Sum	26400	14400	12000

Legenda	
PL-SE	Dostępne zdolności przesyłowe w kierunku z Polski do Szwecji
SE-PL	Dostępne zdolności przesyłowe w kierunku ze Szwecji do Polski
PLA-PL	Dostępne zdolności przesyłowe z Profilu Północnego do Polski
PL-PLA	Dostępne zdolności przesyłowe z Polski do Profilu Północnego
LT-PL	Dostępne zdolności przesyłowe w kierunku z Litwy do Polski
PL-LT	Dostępne zdolności przesyłowe w kierunku z Polski na Litwę

Zlecenia na MC składane są od godziny 10:35 do **11:45** na poszczególne instrumenty godzinowe RDS. Alokacja dostępnych mocy przesyłowych z Litwą i Szwecją będzie realizowane poprzez fixing na instrumencie RDS.

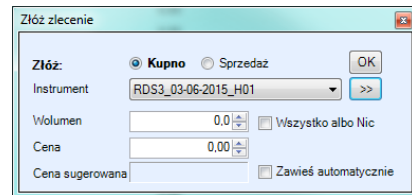

W określeniu kursu jednolitego będą brały zlecenia typu:

Zlecenie tylko na aukcję (Call Auction)


Zlecenie dzienne (Rest of day)

Zlecenie ważne do końca okresu notowań (Good until expiry)

Zlecenia do dnia (Good until date)

5

Po **11:45** zlecenia będą wysyłane w postaci zagregowanych krzywych kupna i sprzedaży. W celu wyznaczenia Wolumenu Bilansowania Handlowego Giełdy, Giełda dokonuje przeliczenia na Euro limitu cen dla zagregowanej krzywej podaży i zagregowanej krzywej popytu, wynikających z przyjętych zleceń dla Kursu Jednolitego.

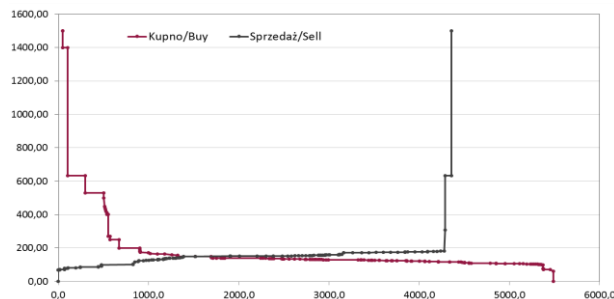

6

Po 12:30 następuje przekazanie uczestnikom Market Coupling ceny rozliczeniowej.

Cena rozliczeniowa będzie się odnosiła dla całego profilu północnego.

Ostatecznym zakończeniem całego procesu MC będzie potwierdzenie cen. Do momentu uzyskania potwierdzenia istnieje możliwość rekalkulacji.



Dziękuję za uwagę

Kontakt

E-mail: sylwester.bialo@tge.pl

Telefon: (22) 341 99 07